




221513340963

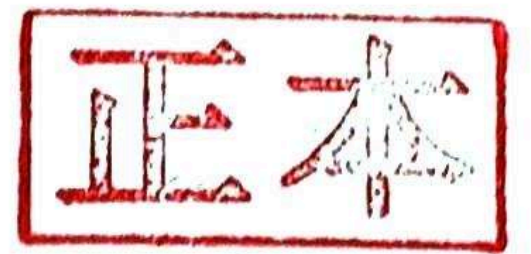

检测检验报告

潍嘉检SH20232420号

样品名称：管网末梢水（实康办公楼）

委托单位：山东昌乐实康水业有限公司

报告日期：二〇二三年十一月三十日

潍坊市嘉源水质监测中心



手机扫描仪
图片转Word

检测检验报告声明

- 一、对本检测检验结果如有异议，请于收到报告之日起10天内向本中心提出复测申请，逾期不予受理。
- 二、委托检测，系委托者自带检品送检，本中心不对检品来源负责，仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托单位负责。
- 三、本检测检验报告及本中心名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。
- 四、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期不再做留样。
- 五、本报告书共两份，一份由本中心存档，一份交送检单位。未经本中心书面批准，不得部分复制检测报告。
- 六、本报告书涂改、增删无效，未加盖检测印章无效。
- 七、本报告复印后，需加盖检测印章，否则无效。

潍坊市嘉源水质监测中心

联系地址：山东省潍坊市高密市朝阳街道人民大街东首3305号
(市食品农产品检测大楼7楼)

邮政编码：261500

联系电话：0536-2591912

传 真：0536-2591912



手机扫描仪
图片转Word

潍坊市嘉源水质监测中心

检测检验报告

潍嘉检SH20232420号

共3页, 第1页

样品编号	SH20231107-2420	委托单位	山东昌乐实康水业有限公司
样品名称	管网末梢水(实康办公楼)	联系人	秦新玲
包装形式	聚乙烯桶、聚乙烯瓶、棕色玻璃瓶、灭菌玻璃瓶	联系电话	13573671812
样品性状	清澈透明液体	收样日期	2023-11-7
样品数量	聚乙烯桶(5L×2)+聚乙烯瓶(0.5L×2)+棕色玻璃瓶(1L±0.5L×2)+灭菌玻璃瓶(0.5L)	采样地点	实康办公楼
样品种类	生活饮用水	检测目的	委托检测
样品来源	送检	检测日期	2023-11-7~2023-11-30
详细地址	昌乐县城利民街211号		
标准依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
主要检测仪器设备	pH计、便携式浊度仪、电热恒温培养箱、电子天平、二路低本底αβ放射性测量仪、离子色谱仪、气质联用仪、双光束紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计,等。		
检测项目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三卤甲烷、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总α放射性、总β放射性、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计),共39项。		
检验结论	根据GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》,该样品所检项目共39项,其中合格39项,不合格0项,不做评定0项。		
备注	次氯酸钠消毒,溴酸盐、臭氧、二氧化氯和总氯4项不检测。		



编制: *[Signature]*

审核: *[Signature]*

签发: *[Signature]*



手机扫描仪
图片转Word

潍坊市嘉源水质监测中心
检测检验报告

潍嘉检SH20232420号

共3页, 第2页

序号	项目名称	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果	单项评定
1	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023	≤100	44	合格
2	总大肠菌群	CFU/100ml	GB/T 5750.12-2023	不应检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	CFU/100ml	GB/T 5750.12-2023	不应检出	未检出	合格
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.01	<0.001	合格
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.005	<0.0005	合格
6	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.05	<0.004	合格
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.01	<0.0025	合格
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.001	<0.00003	合格
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤0.05	<0.002	合格
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤1.0	0.26	合格
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤10	0.79	合格
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023	≤0.06	0.007	合格
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023	≤0.1	0.006	合格
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023	≤0.06	0.013	合格
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2023	≤0.1	<0.001	合格
16	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023	≤0.7	<0.05	合格
17	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023	≤0.7	0.15	合格
18	三卤甲烷	/	GB/T 5750.8-2023	≤1	0.398	合格
19	二氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018	≤0.05	<0.01	合格
20	三氯乙酸	mg/L	CJ/T 141-2018	≤0.1	<0.05	合格
21	色度	度	GB/T 5750.4-2023	≤15	<5	合格
22	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2023	≤1	0.35	合格
23	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023	无异臭、异味	无(0级)	合格
24	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023	无	无	合格
25	pH	/	GB/T 5750.4-2023	6.5~8.5	7.79	合格
26	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.2	0.056	合格
27	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.3	<0.05	合格
28	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤0.1	<0.05	合格
29	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤1.0	<0.05	合格
30	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023	≤1.0	<0.05	合格
31	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤250	39.5	合格
32	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤250	61.1	合格
33	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023	≤1000	287	合格
34	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023	≤450	166	合格
35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023	≤3	1.08	合格
36	氨(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023	≤0.5	0.07	合格
37	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023	≤0.5	0.14	合格
38	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023	≤1	<0.028	合格



手机扫描仪
图片转Word

潍坊市嘉源水质监测中心
检测检验报告

潍嘉检SH20232420号

共3页, 第3页

序号	项目名称	计量单位	检测方法	标准限值	检测结果	单项评定
39	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023	0.05~2	0.10	合格

*****报告结束*****

潍坊市嘉源水质监测中心



手机扫描仪
图片转Word